

## Fiche technique de la borne escamotable MS SE 56, version standard

### Caractéristiques techniques

Degré de protection:	IP 44 pour modules prises IP 55 pour modules distribution
Mesure de protection:	par conducteur de protection, classe de protection1
Tension assignée/fréquence:	230/400 V, 50 Hz
Régime de neutre:	Schéma TN-C
Puissance raccordée:	env. 50 kW
Section max. admissible du câble d'alimentation:	4 x 50 mm <sup>2</sup>

### Equipement, face A

- 1 module distribution, 18 U
- 1 prise CEE 63 A, 5 pôles
- 1 prise CEE 16 A, 5 pôles
- 3 prises N.F. 16 A, 2 pôles+terre
- 1 disj. différentiel 63/0,03 A, 4 pôles
- 1 disjoncteur 63 A, C, 4 pôles
- 1 disjoncteur 16 A, C, 4 pôles
- 3 disjoncteurs 16 A, C,  
1 pôle+neutre

### Equipement, face B

- 1 module distribution, 18 U
- 1 prise CEE 32 A, 5 pôles
- 1 prise CEE 16 A, 5 pôles
- 2 prises CEE 16 A, 3 pôles
- 1 disj. différentiel 63/0,03 A,  
4 pôles
- 1 disjoncteur 32 A, C, 4 pôles
- 1 disjoncteur 16 A, C, 4 pôles
- 2 disjoncteurs 16 A, C, 1 pôle+n.
- 1 disj. 2 A, C, 1 pôle+neutre  
(chauffage)

### Poids

Enveloppe de béton + châssis interne:	650 kg
Colonne d'appareillage équipée:	75 kg

### Encombres

Enveloppe de béton (H x L x P):	965 x 632 x 928 mm
Assise du couvercle (avec mastic):	110 mm
Profondeur d'installation:	1075 mm
Hauteur d'extraction max.:	520 mm
Hauteur de l'évidement du couvercle (revêtement):	50 mm


Charge admissible (couvercle  
rempli de pavés) répond  
à la norme DIN EN 124:

D 400, charge ponctuelle 40 t  
Arbre fileté  
2 x DN 40

Raccords d'évacuation des eaux:

**MS SE 56-Sta-03-F**

**Référence de commande:**

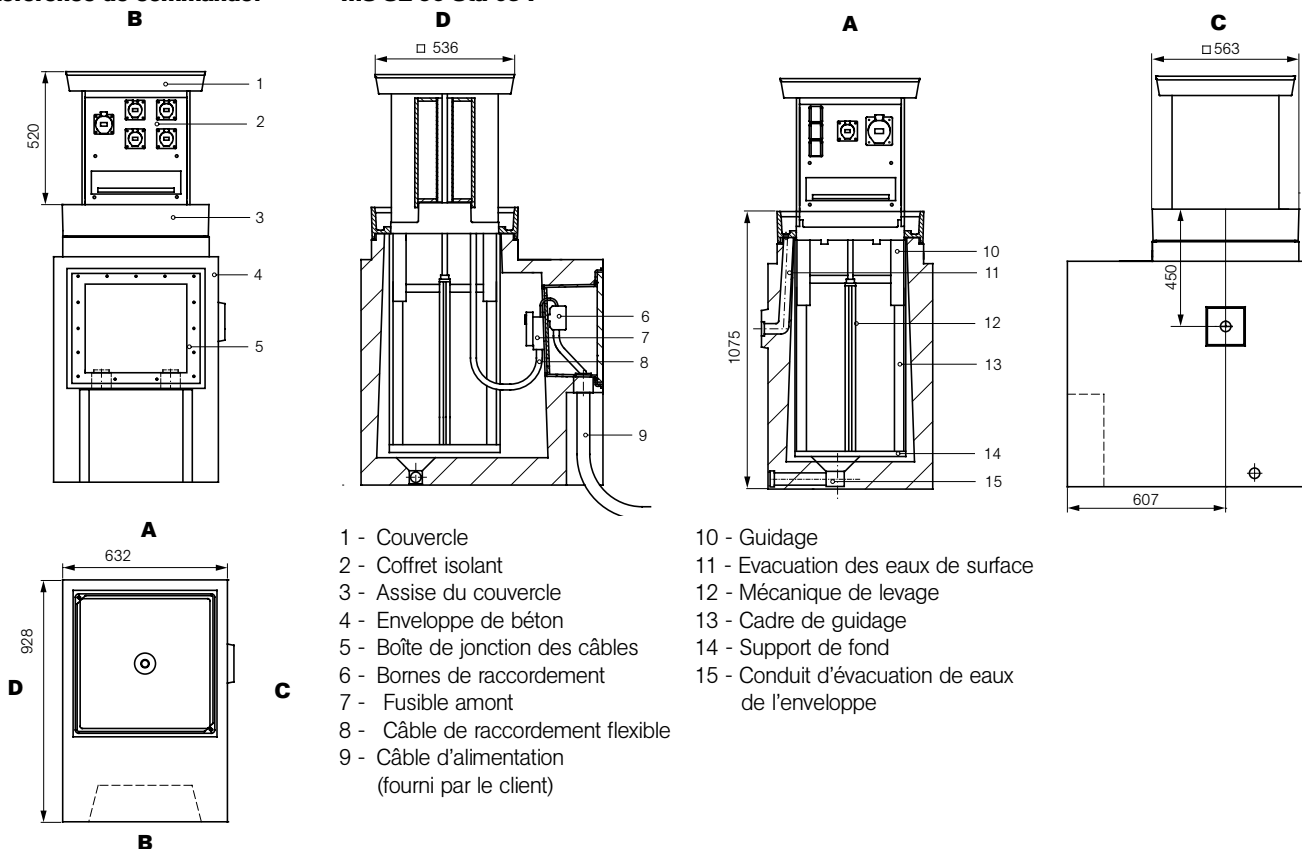



**Texte de réponse aux appels d'offres**  
**Borne escamotable MS SE 56, version standard**

**Borne escamotable pour espaces dégagés, adaptée au passage de véhicules, conforme aux normes VDE.**

**Installation niveau sol fini.**

**Charge admissible (couvercle remplie de pavés) répond à la norme DIN EN 124 - D 400 (charge ponctuelle 40 t), degré de protection IP 44 pour modules prises, degré de protection IP 55 pour modules distribution,**

**constituée de:**

**Enveloppe de béton**

Enveloppe autoporteuse en béton à la norme DIN 1045 - B 35 (selon norme DIN 1072, résistance rupture SLW 60) pour la protection de la borne encastrée dans le sol.

Comprend les éléments suivants:

- Boîte de jonction des câbles pour le montage d'un module de raccordement.
- Deux entrées de câbles destinées à recevoir des passe-câbles.
- Profilé en C pour la décharge de traction du câble d'alimentation.
- Boulon fileté M10 pour le raccordement externe de la terre.
- Conduit d'évacuation des eaux de surface DN 40.
- Conduit d'évacuation des eaux de l'enveloppe DN 40.

**Châssis interne**

Châssis métallique spécifique au système, en aluminium résistant à la corrosion, constitué de:

- Cadre de guidage de la colonne d'appareillage (profilés en aluminium résistant à la corrosion).
- Assise du couvercle avec joint d'étanchéité, rebord extérieur retenant le dallage, conduit d'évacuation et rigole d'écoulement ouverte pour les eaux de surface.
- Support de fond avec mécanique de levage (arbre fileté avec guidage et écrou).

**Colonne d'appareillage**

Colonne extractible en PVC résistant aux intempéries, surmontée d'un couvercle en fonte d'aluminium avec évidement de 50 mm de hauteur pour la pose d'un revêtement.

De structure autoporteuse, le coffret isolant (IP 55) est particulièrement robuste et résistant aux chocs. Il peut recevoir des équipements sur deux faces (A et B).

Alimentation par câble flexible de section 5 x 16 mm<sup>2</sup> avec connecteur enfichable.

Mécanique de levage avec arbre fileté située au centre de la colonne.

Actionnement à l'aide d'une manivelle. L'étanchéité de l'arbre est assurée au niveau du couvercle.

## Equipements électriques

Le câblage interne des appareils et l'alimentation sont prévus pour le schéma TN-C-S (voir schéma électrique).  
Autres câblages possibles sur demande.

### Face A:

- 1 module distribution avec capot de protection pour 18 unités
- 1 prise CEE 63 A, 5 pôles
- 1 prise CEE 16 A, 5 pôles
- 3 prises N.F. 16 A, 2 pôles + terre
- 1 disjoncteur différentiel 63/0,03 A, 4 pôles
- 1 disjoncteur 63 A, C, 4 pôles
- 1 disjoncteur 16 A, C, 4 pôles
- 3 disjoncteurs 16 A, C, 1 pôle + neutre

### Face B:

- 1 module distribution avec capot transparent pour 18 unités
- 1 prise CEE 32 A, 5 pôles
- 1 prise CEE 16 A, 5 pôles
- 2 prises CEE 16 A, 3 pôles
- 1 disjoncteur différentiel 63/0,03 A, 4 pôles
- 1 disjoncteur 32 A, C, 4 pôles
- 1 disjoncteur 16 A, C, 4 pôles
- 2 disjoncteurs 16 A, C, 1 pôle + neutre
- 1 disjoncteur 2 A, C, 1 pôle + neutre (chauffage)

## Module de raccordement des câbles KAM 50-1

Platine de support d'appareillage en PVC avec borniers 25-50 mm<sup>2</sup> pour l'alimentation ou le bouclage du câble d'alimentation.  
Fusible amont HPC 00 80 A, connecteur 80 A et décharge de traction pour le câble de raccordement flexible.

## Passe-câbles KDF 50-1


Manchons vissés PE 36 avec gaine thermo rétractable assurant l'étanchéité de l'entrée du câble d'alimentation et du câble de départ.

## Manivelle

(comprise dans l'équipement fourni)

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Prix:               | à l'unité, hors taxes  |
| Livraison:          | équipement entièrement assemblé, câblé et testé<br>départ usine, emballage non compris |
| Délai de livraison: | min. 6-8 semaines après confirmation de la commande<br>par nos services techniques     |

## Schéma électrique de la borne escamotable MS SE 56, version standard

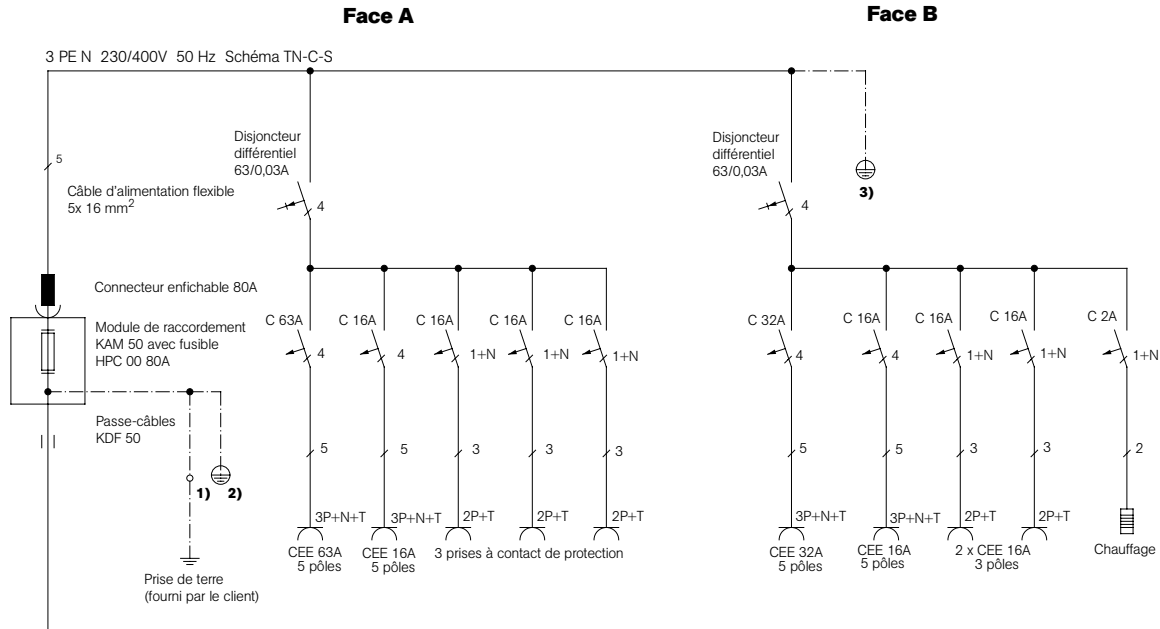

**Câble d'alimentation max. 50 mm<sup>2</sup> (fourni par le client)** 1) Boulon M10 (acier inox) à l'extérieur de l'enveloppe de béton 2) Châssis interne 3) Colonne d'appareillage équipée